


NOTE: FORNIRE SEPARATAMENTE CONDENSATORE

SCHEMA CONNESSIONI

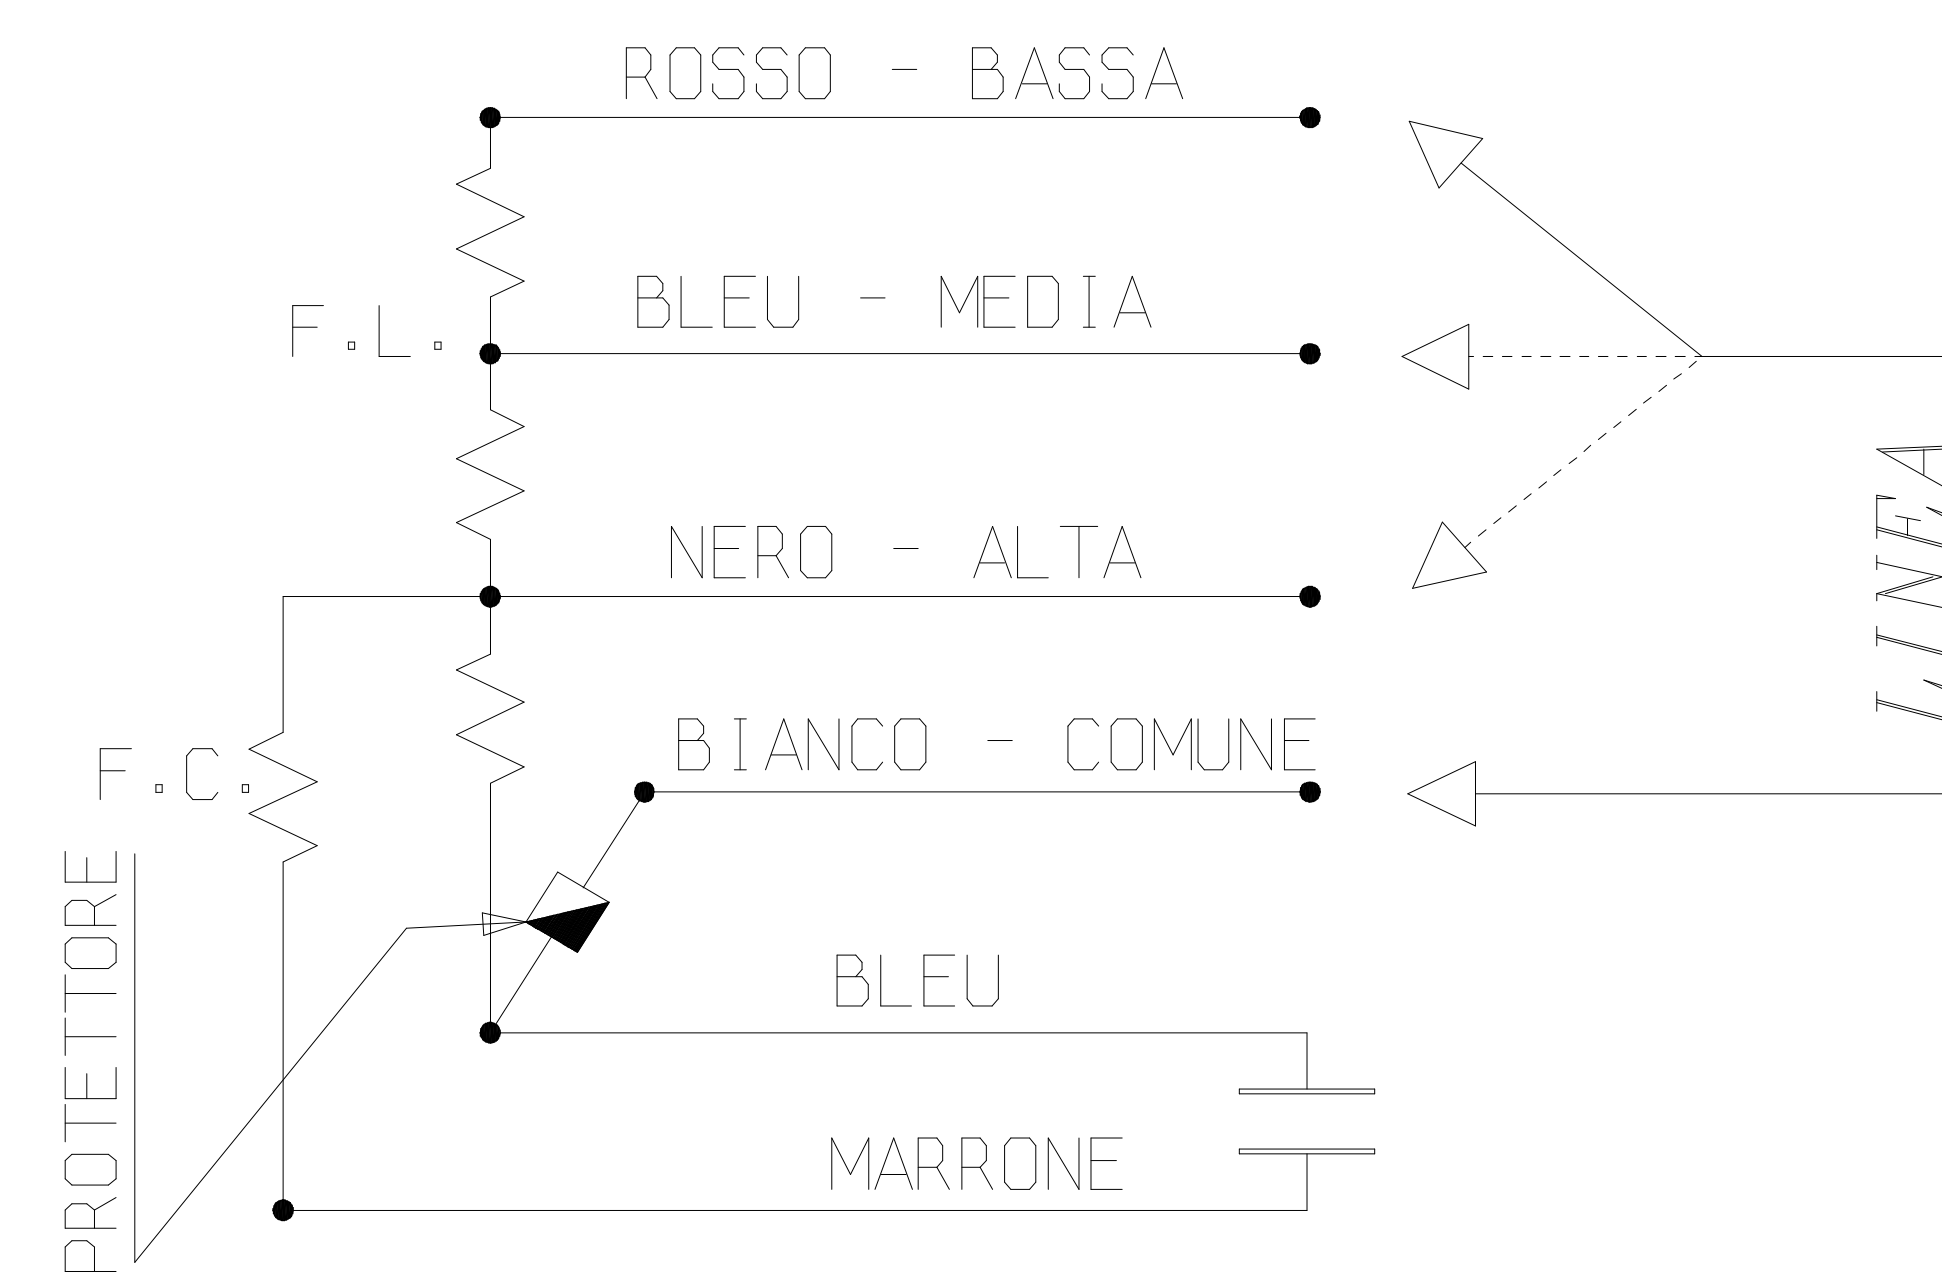

| | | | | | | | |
|---|------------|--|---------|---------------|------------|-------------|-----|
| - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | 16/01/96 | CAMBIATO PASSACAVI, ERANO RETTANGOLARI; TERRA ERA ESTERNA. | | | BACCAGLINI | | |
| IND | DATA | MODIFICHE | | | DISEGNATO | CONTROLLATO | |
| motori elettrici 45021 Badia Polesine (Ro) - Italy | | TIPO MOTORE MONOFASE APERTO CARAT. MECCANICHE - | | | | | |
| SOSTITUISCE PARI NUMERO DEL 19/01/93 | | VOLT | 220/240 | HZ | 50 | AMP. | - |
| DATA | 16/01/96 | WATT | 420 | HP | - | JF | 10 |
| DISEGNATO | BACCAGLINI | GIRI | - | POLI | 4 | VC | 450 |
| CONTROLLATO | | CLIENTE | | CL. | B | N° VEL. | 3 |
| CODICE CLIENTE | | | | CODICE MOTORE | | | |
| | | | | 110259.05 | | | |